



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 02379 14 DEN

N 064470

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Obst & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Elektro Decat

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:		Eigenaar of beheerder:	
Naam, Voornaam: Elektro Decat		Naam, Voornaam: App. B02 01		Nieuwpoort Building nv	
Ident. Kaart nr.:		Adres: Albert I laan 62 DC		Joos De Ter Beerstlaan 64	
BTW nr.: BE 4 1 6 2 4 5 8 0 6		Post nr. + Stad: 8 6 2 0 Nieuwpoort		8 7 4 0 Pittem	
		Tel: / /			

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Woonenheid
	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een woonenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	5 4 1 4 4 8 8 6 0 0 0 6 8 9 9 6 6 4	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geïnstalleerd
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr.:	
	Ontworpen voor U _n :	<input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 15 mm ² - Type: XV B		Aantal eindstroombanen: 15	
	Algemene differentieelstroominrichting: 10 A / 300 mA		Aantal borden: 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage				

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I-/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 1 Ω Algemeen isolatieniveau: 20 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen inbreuken vastgesteld	Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	Kan niet afgewerkt	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 20.11.2009

door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: *D. De Weert* Agent nr.: 8379 Datum: 09.11.2009

Aantal bijlagen: Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te witten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

BRUWHEER Nieuwpoort Building

INSTALLATEUR


Electro Decat
Pervilzestraat 17
8600 Pervilze
051/555001

Kelloggspanisme
AIB
VINCOTTE
VINCOTTE

Hans Denechger
Installateur

BRRD
Residentie Zonnehaven IV
Appartement B 02 01
Albert I laan 62 Nieuwpoort

Datum
07/02/2008

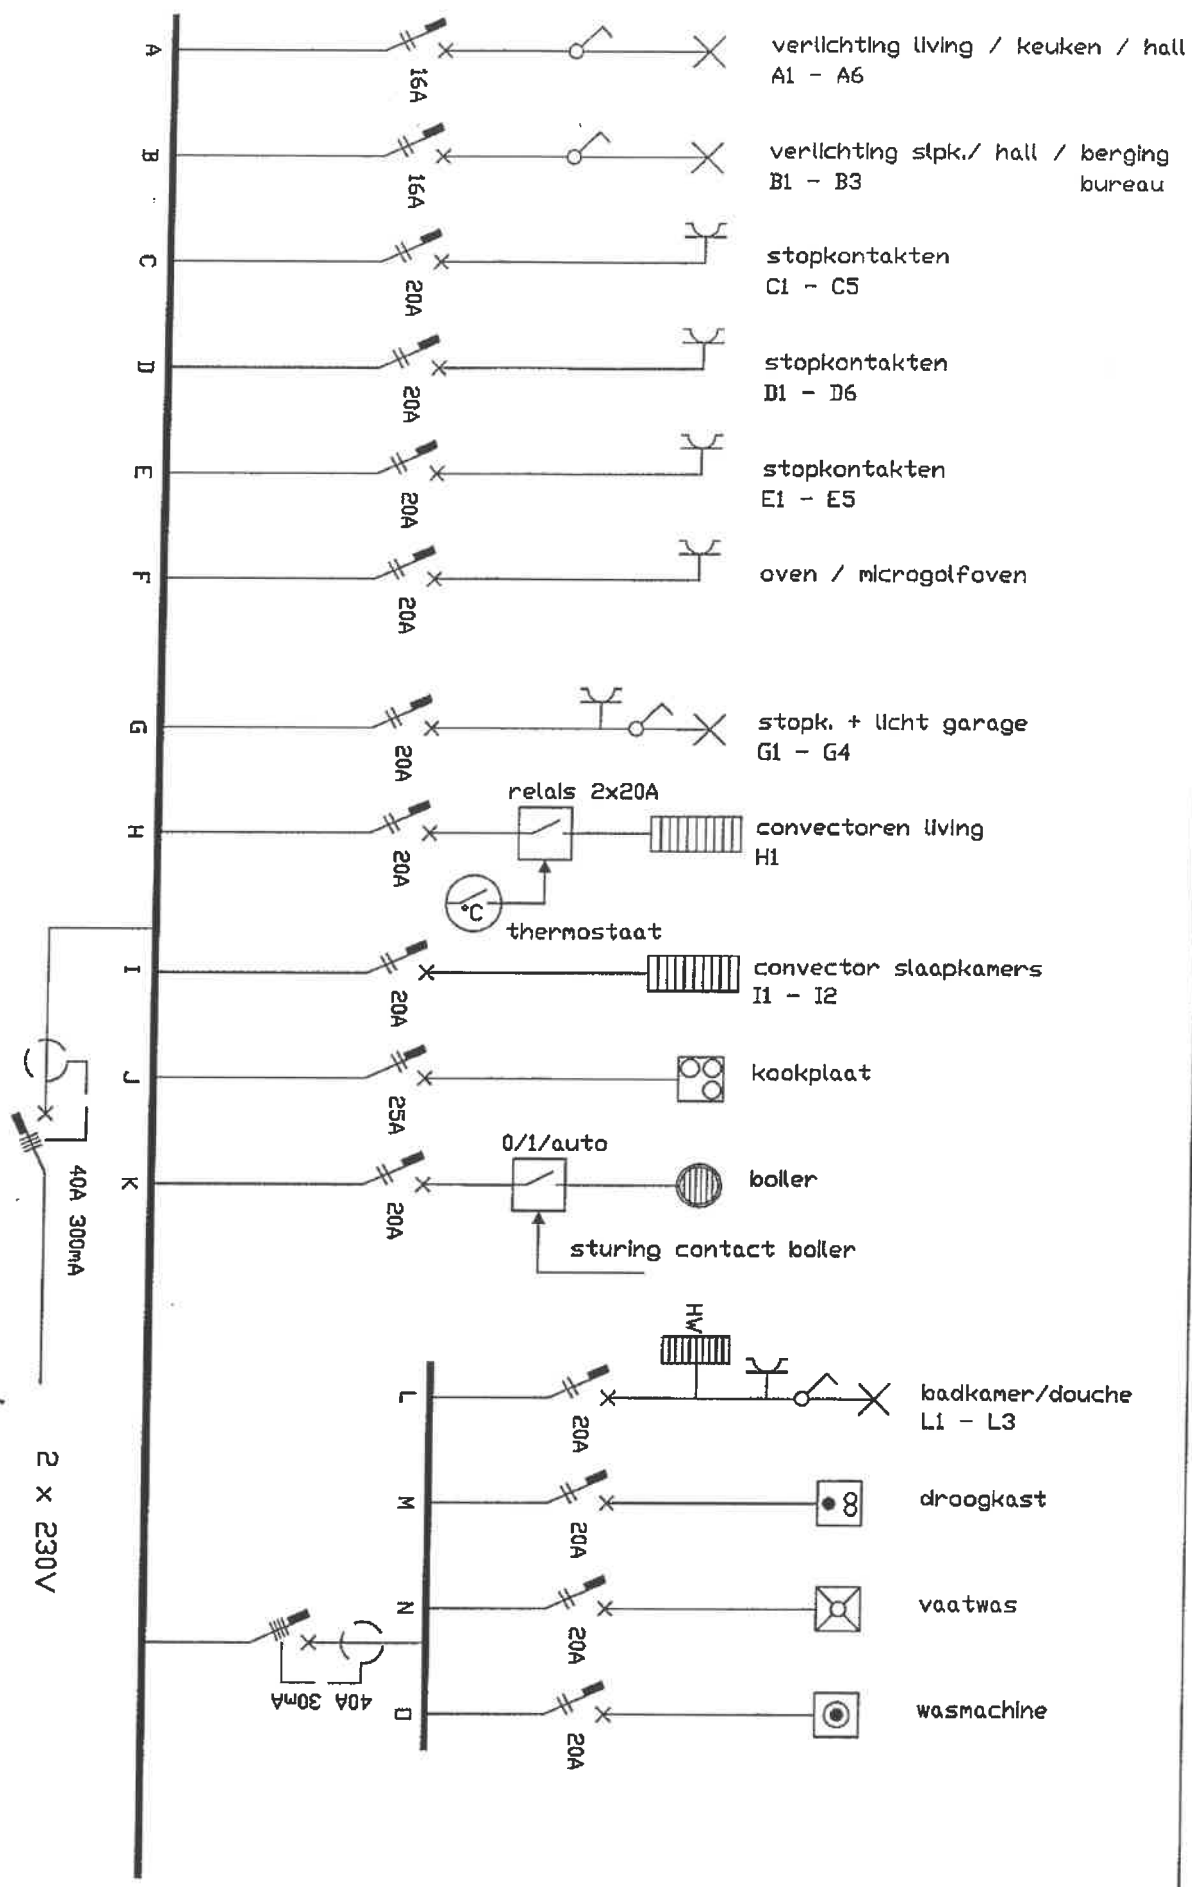

09 NOV. 2009

