

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/07/2023

Inspecteur: Pieter Haspeslagh

Mentor:

Installateur: W.E. Electrick

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0474 097 002

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel  
ET61557

Serienummer: 19210794

Datum verslag: 07/07/2023

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Zeedijk  
Huisnummer 115  
Busnummer 7  
Postcode 8620  
Gemeente Nieuwpoort-Bad  
Land België

### Eigenaar

Naam i.o.v  
Straatnaam Zeedijk  
Huisnummer 115  
Busnummer 7  
Postcode 8620  
Gemeente Nieuwpoort-Bad  
Land België

### Installateur

Naam W.E. Electrick  
BTW nr. BE 0474 097 002  
Telefoonnummer +32 491 25 52 94  
E-mail w.eeckhout@telenet.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: : 47370342

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 104.6 MΩ

RE: 9.42 Ω

OK

OK



**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | Ist              | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 15                 | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 5                  | OK   | OK    |

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 11             | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 25                 |          | 2 | 4            |
| 3              | C     | 16                 |          | 2 | 1,5          |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK  | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | NVT |                     |    |

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.  
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/7/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.  
 Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Pieter Haspeslagh

De werknemer,  
  
 Pieter Haspeslagh  
 ACEG VZW - #167

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**


| Stap 1   | Stap 2  | Stap 3   | Stap 4  |
|--|---|--|---|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/7/2048 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



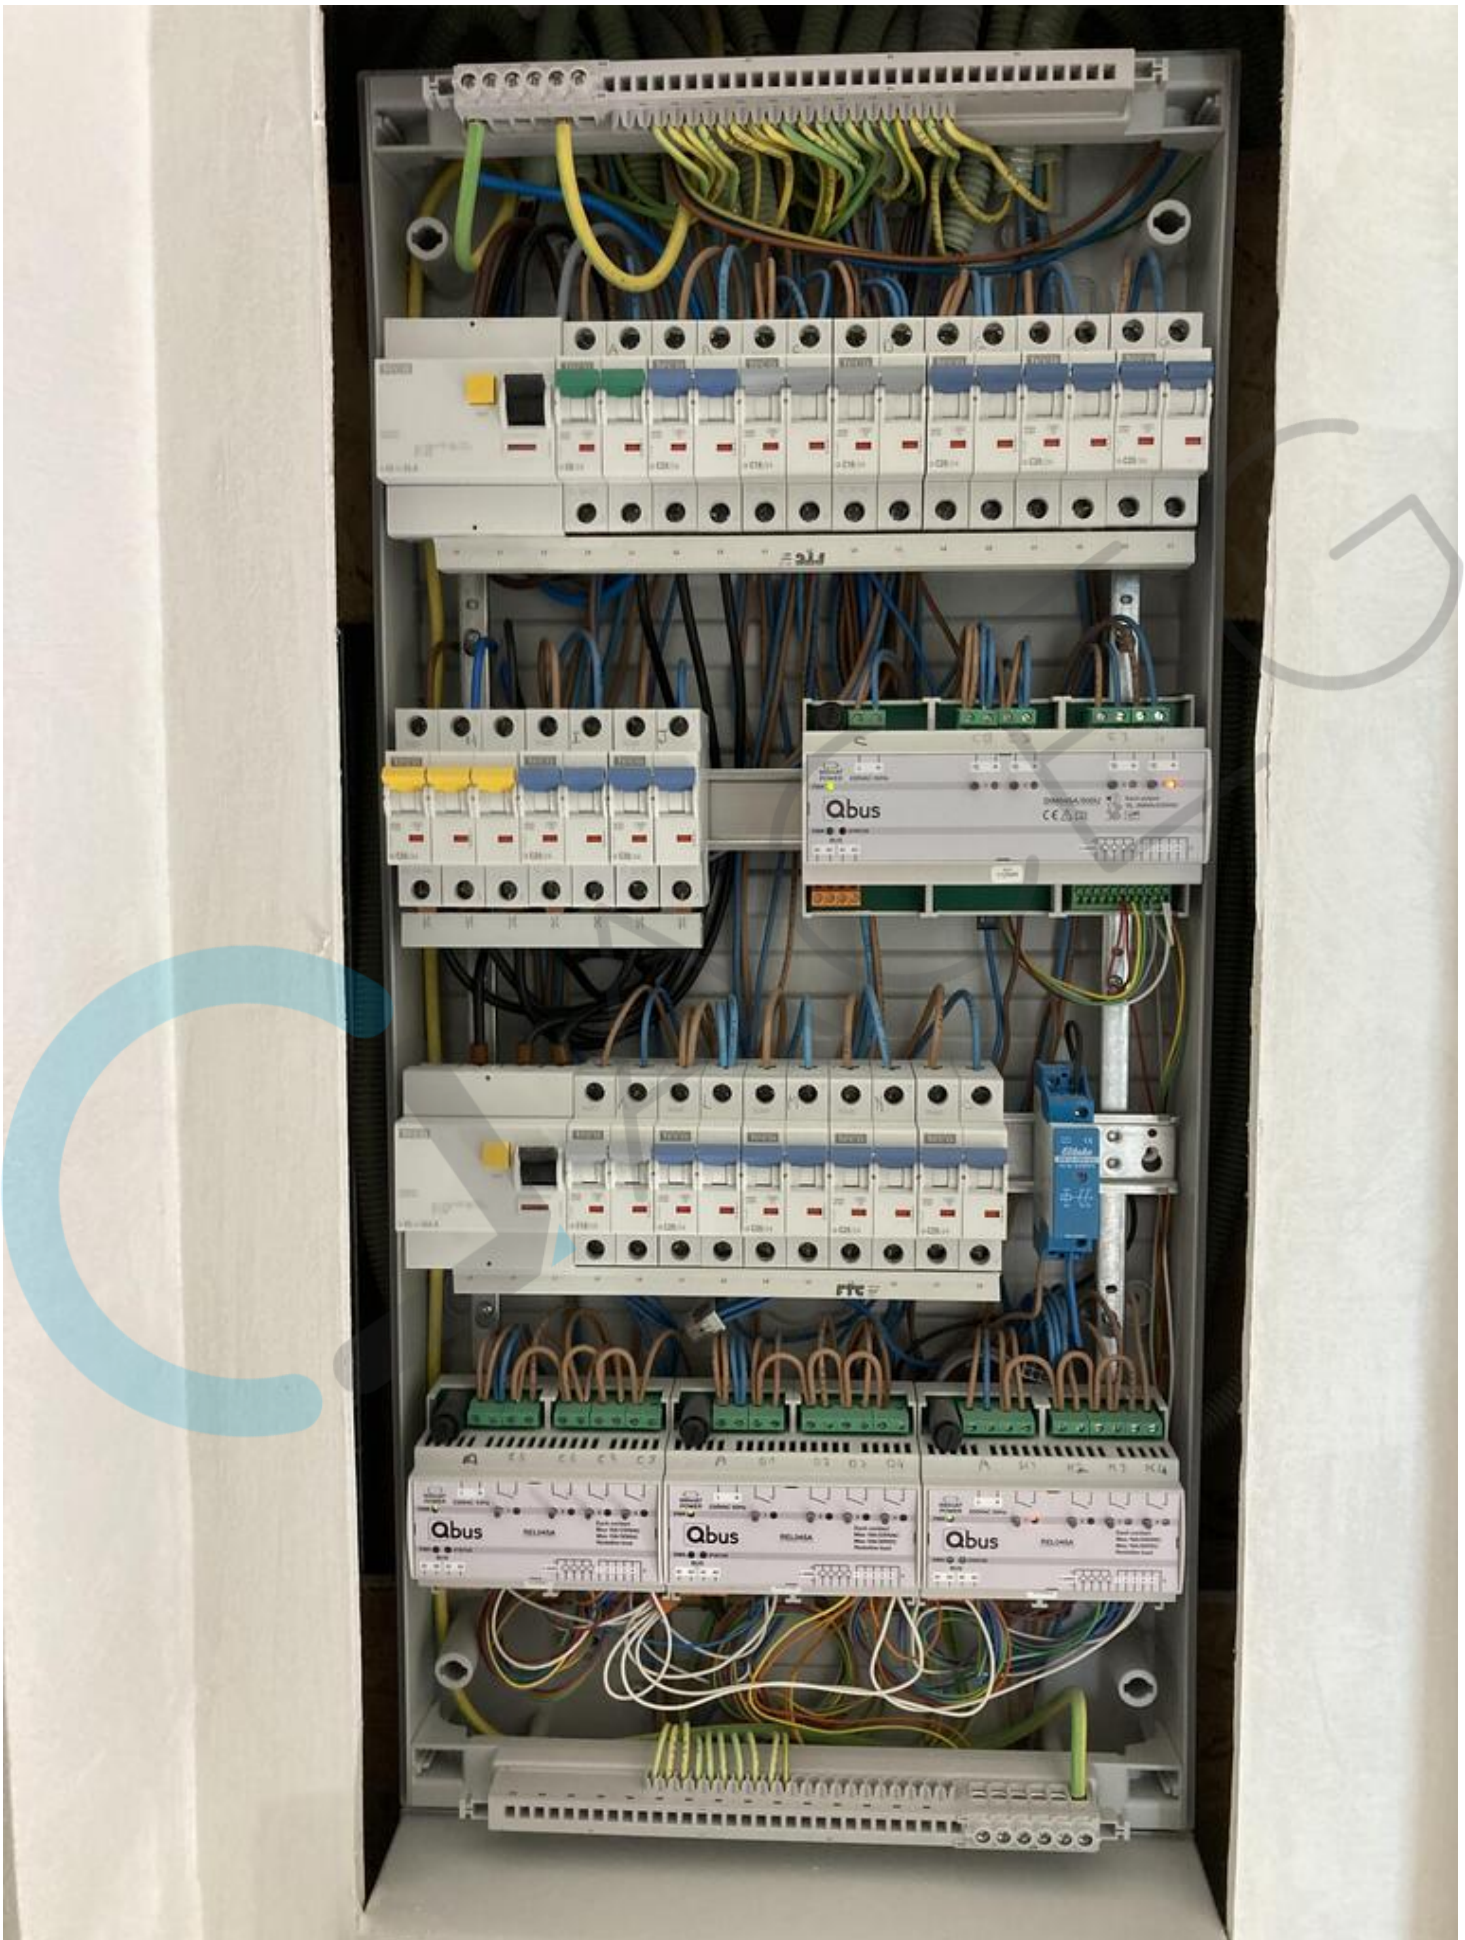

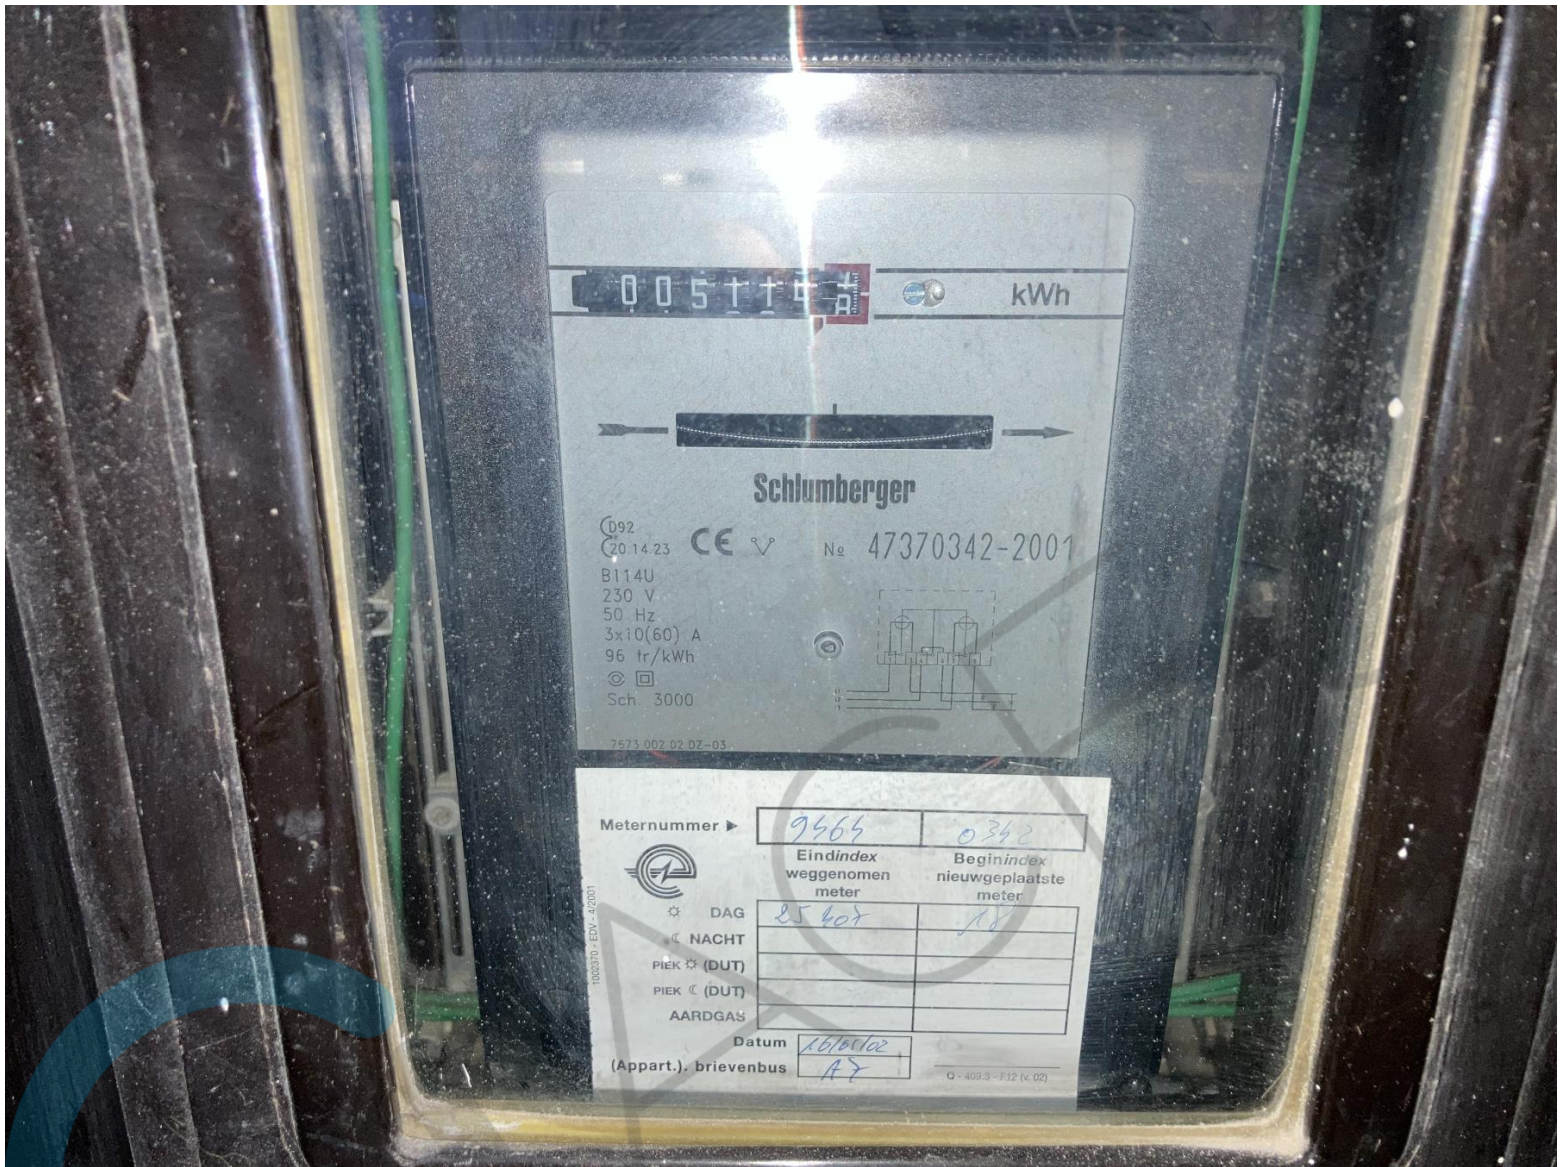




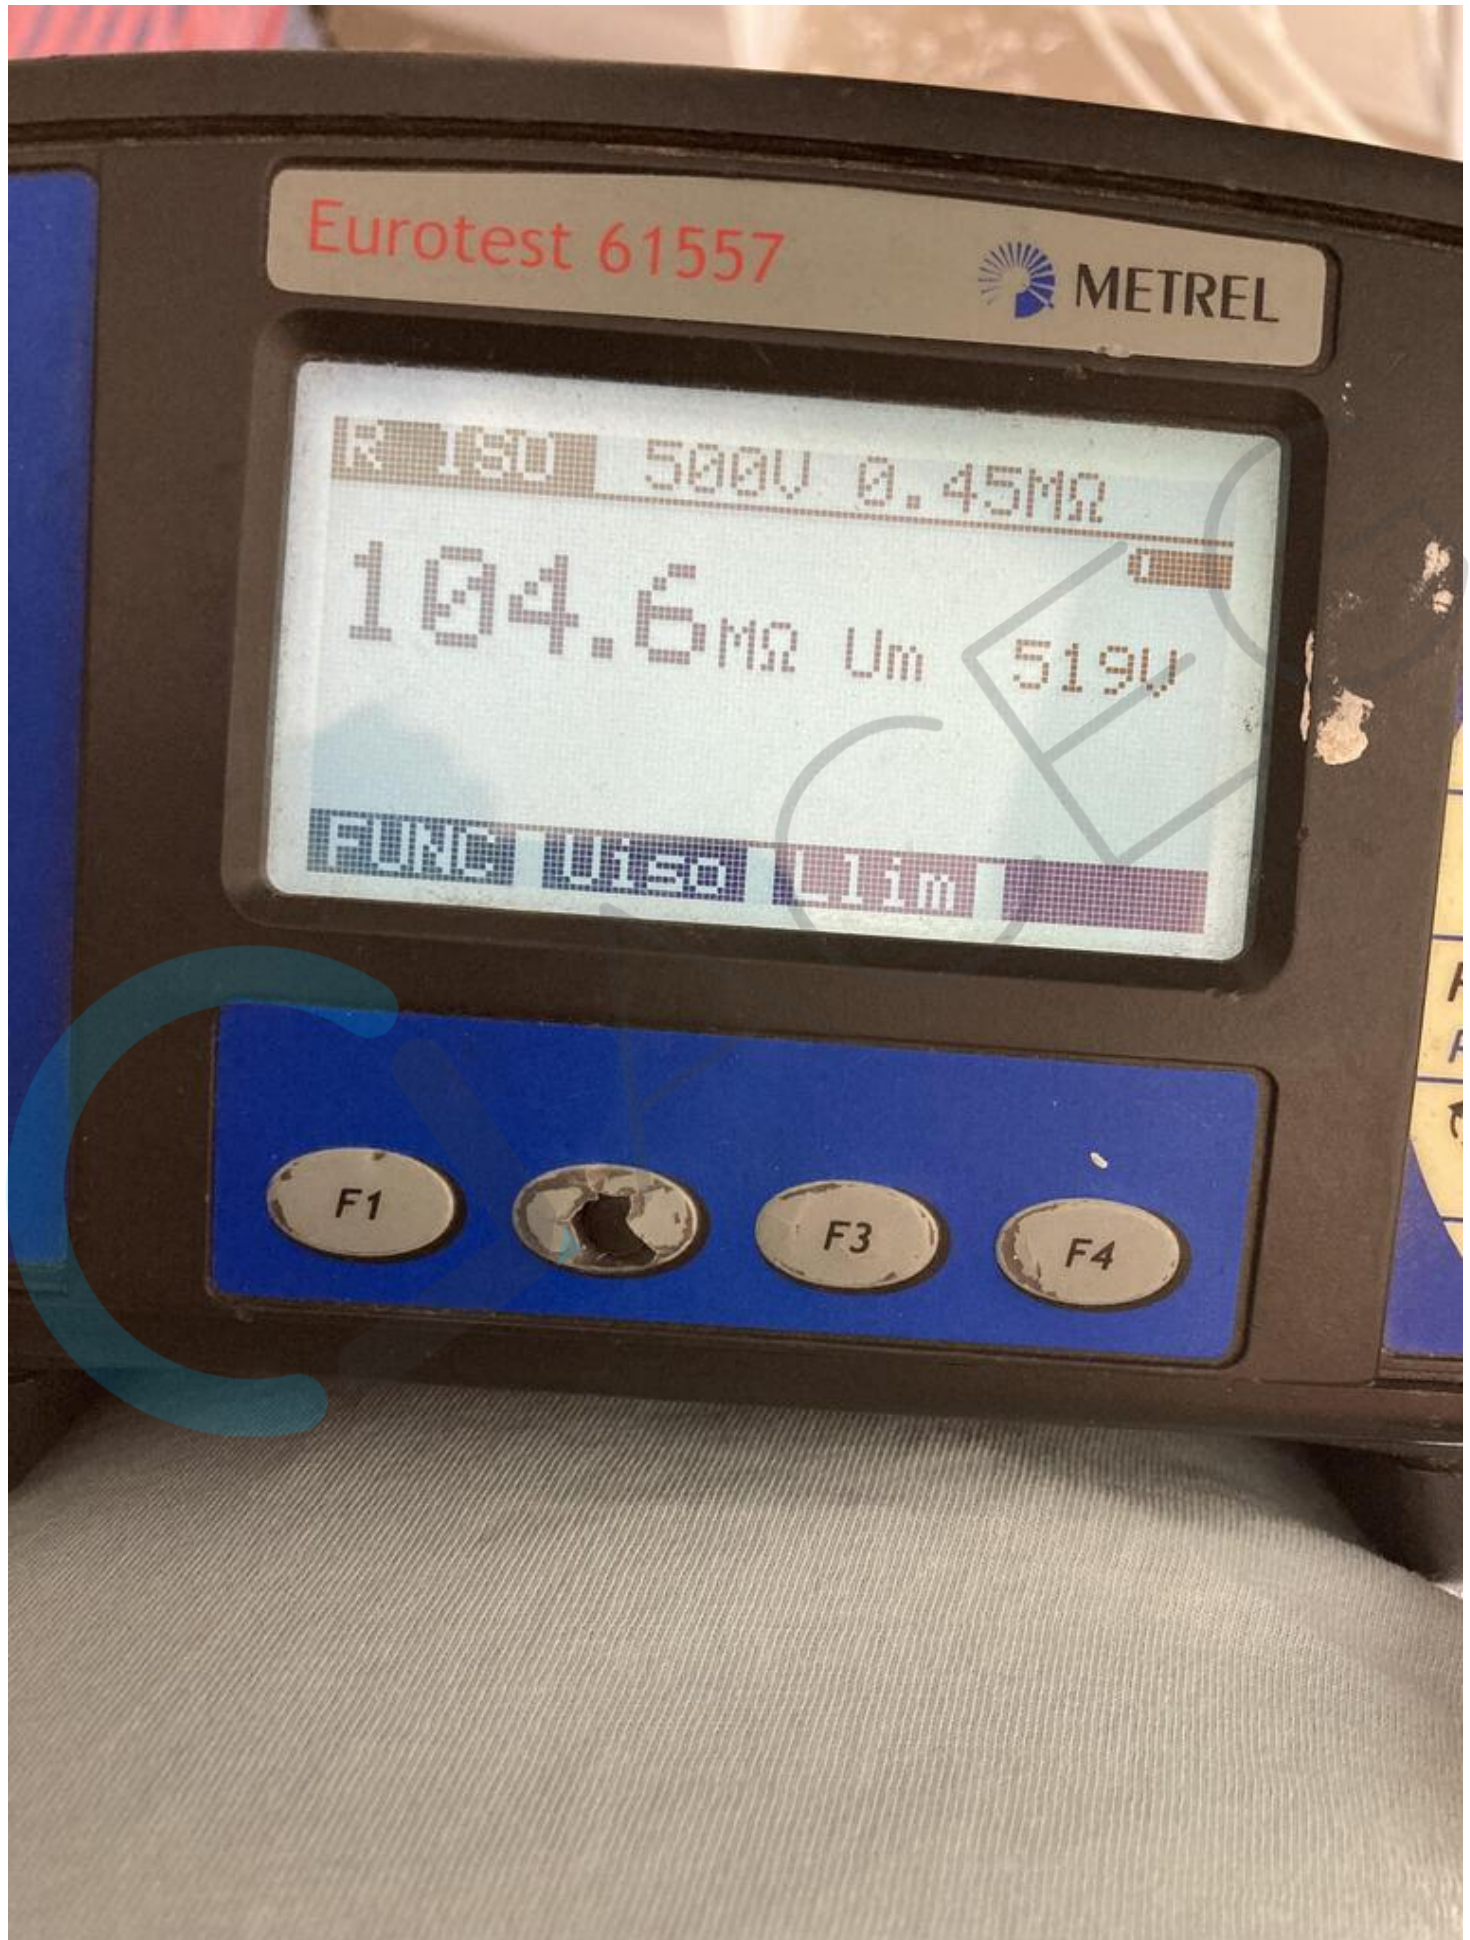




| INSTALLATEUR |                   | KEURING  |      | WERF    |                 | Schema1A | 3 x 230V~ |
|--------------|-------------------|----------|------|---------|-----------------|----------|-----------|
| Naam         | W.E. Electrick BV | ORGANIS. | ACEG | Naam    | Appartement     |          |           |
| BTW          | BE0474 097 002    | Naam     | ..   | Straat  | Zeedijk 115 - 7 |          |           |
| Datum        | 19/06/2023        | Datum    | ..   | Gemeen  | Nieuwpoort      |          |           |
| Handtek      | Eeckhout Wim      | Handtek  | ..   | Handtek | ..              |          |           |



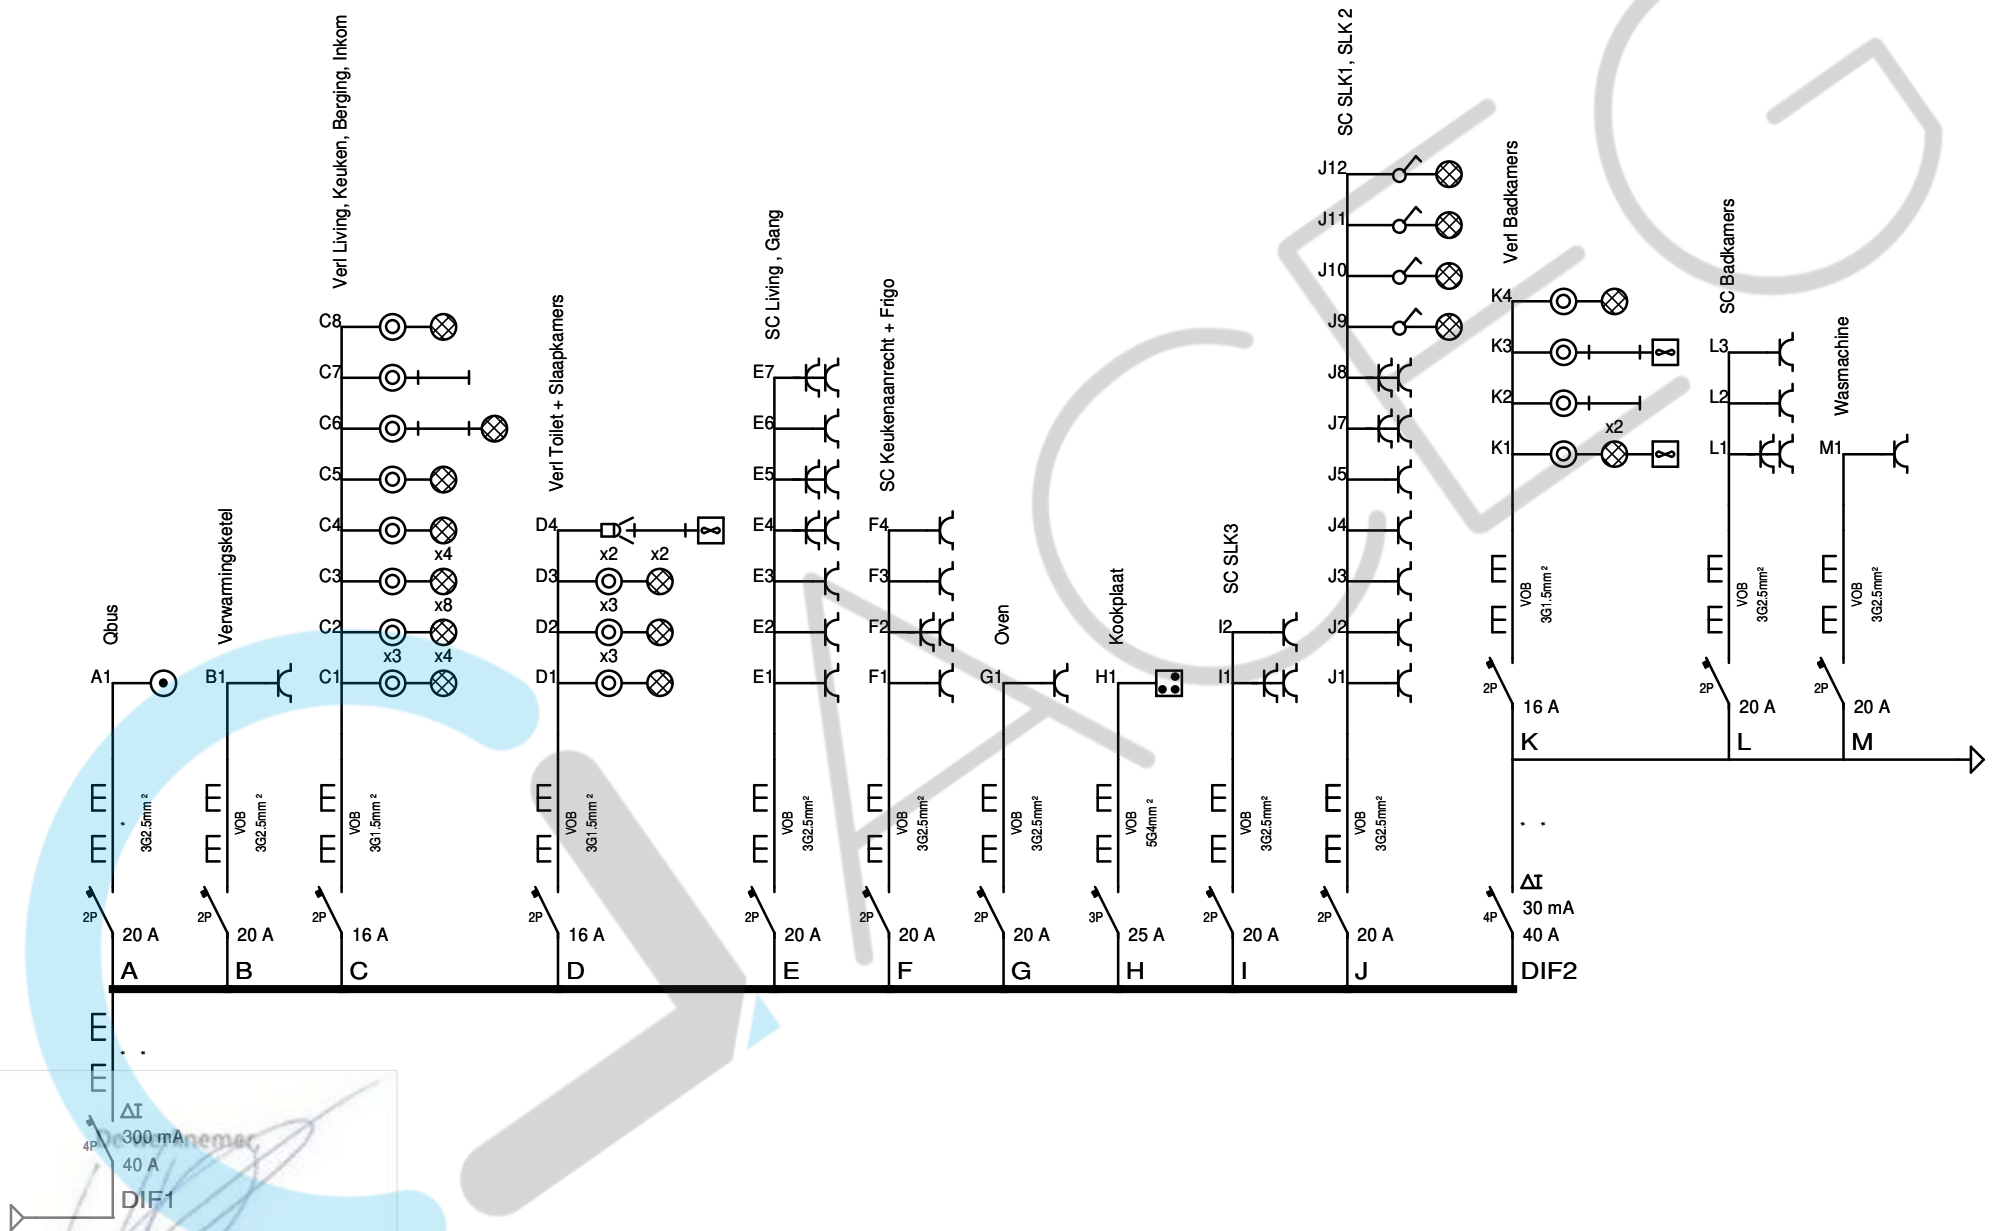

|                     |                   |                |      |             |                 |          |           |
|---------------------|-------------------|----------------|------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| <b>INSTALLATEUR</b> |                   | <b>KEURING</b> |      | <b>WERF</b> |                 | Schema2A | 3 x 230V~ |
| Naam                | W.E. Electrick BV | ORGANIS.       | ACEG | Naam        | Appartement     |          |           |
| BTW                 | BE0474 097 002    | Naam           | ..   | Straat      | Zeedijk 115 - 7 |          |           |
| Datum               | 19/06/2023        | Datum          | ..   | Gemeen      | Nieuwpoort      |          |           |
| Handtek             | Eeckhout Wim      | Handtek        | ..   | Handtek     | ..              |          |           |

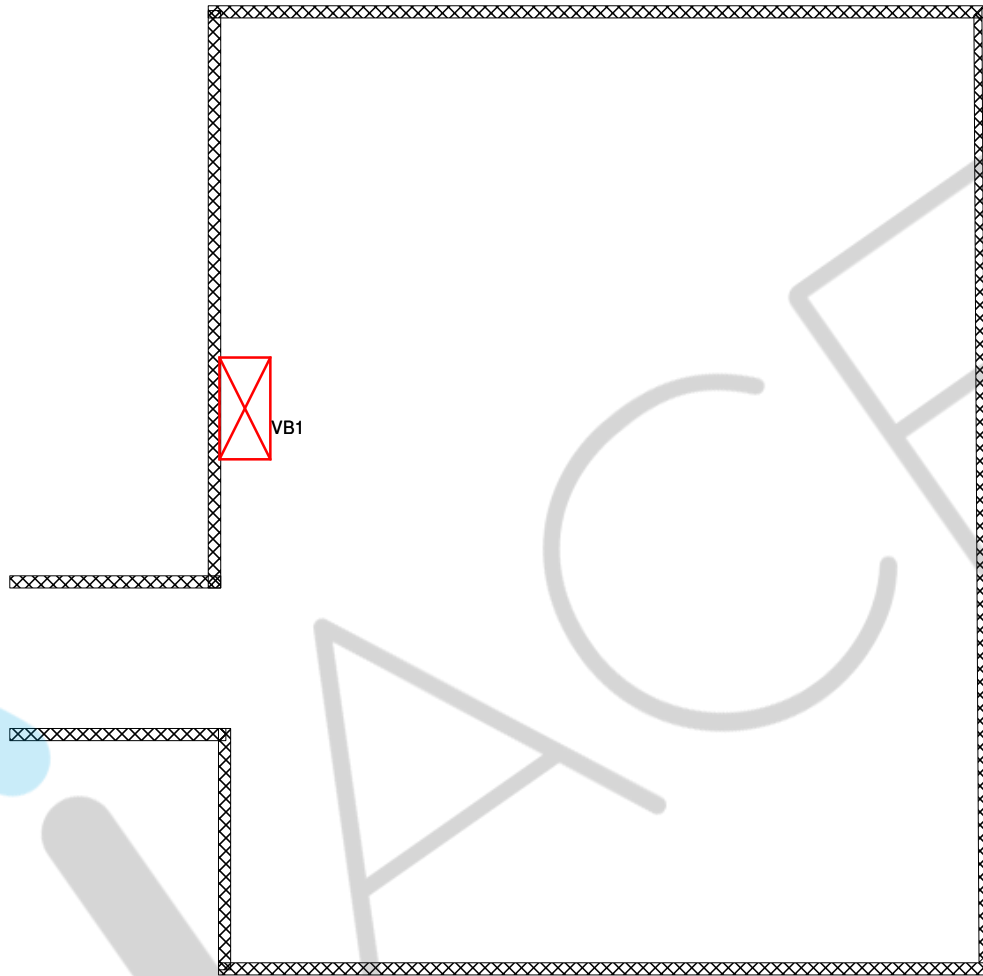

De werknemer,

**INSTALLATEUR**

Naam W.E. Electrick BV  
 BTW BE0474 097 002  
 Datum 19/06/2023  
 Handtek Peter Haesbroeck  
 ACEG VZW - #167




**KEURING**

ORGANIS. ACEG  
 Naam ..  
 Datum ..  
 Handtek ..

**WERF**

Naam Appartement  
 Straat Zeedijk 115 - 7  
 Gemeen Nieuwpoort  
 Handtek ..

Kelder **3 x 230V~**

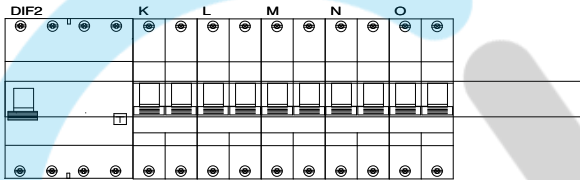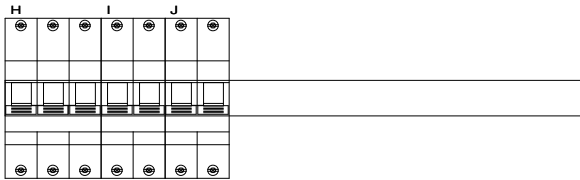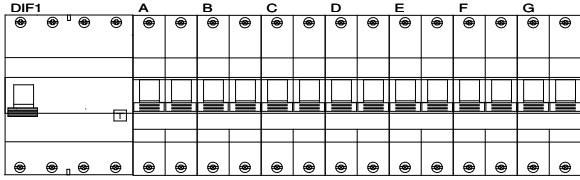

[Redacted signature area]


De werknemer,

Pieter Haspeslagh  
ACEG VZW - #167

fix-o-cad software



ACEG

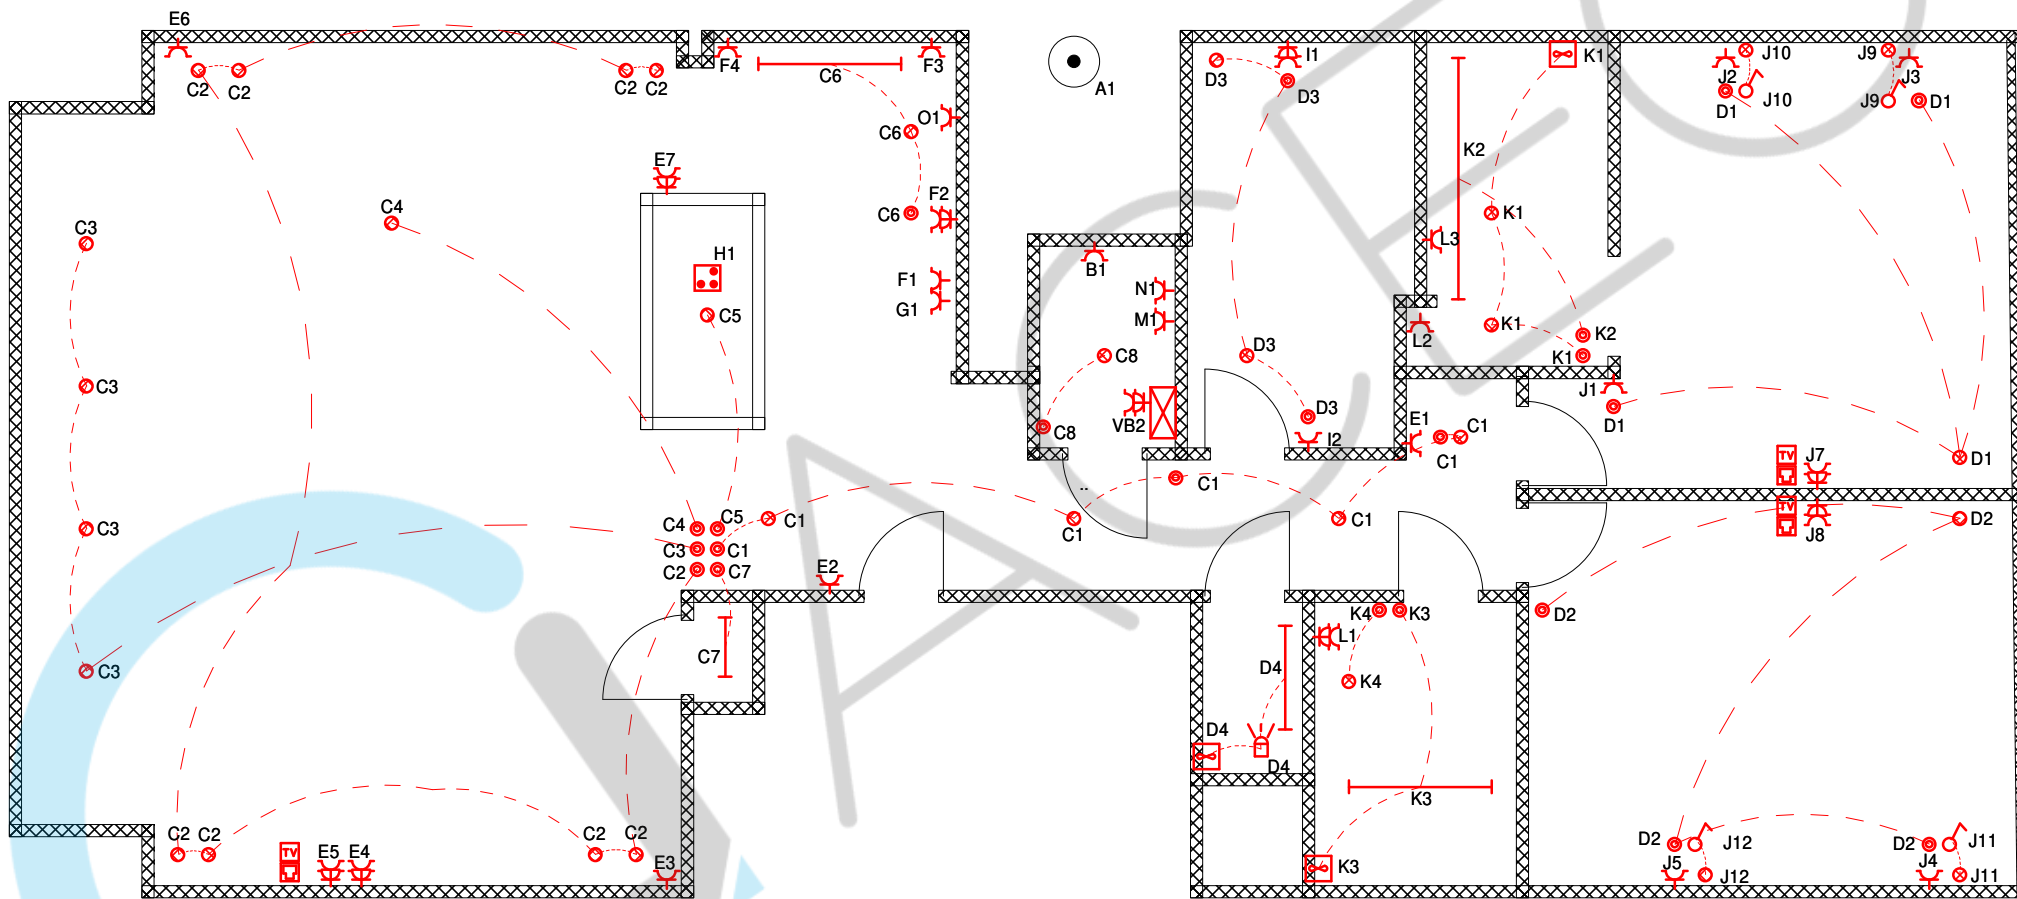

**INSTALLATEUR**

Naam W.E. Electrick BV  
 BTW BE0474 097 002  
 Datum 19/06/2023  
 Handtek Peter Brounckx  
 ACEG VZW - #167

**KEURING**


ORGANIS. ACEG  
 Naam ..  
 Datum ..  
 Handtek ..

**WERF**

Naam Appartement  
 Straat Zeedijk 115 - 7  
 Gemeen Nieuwpoort  
 Handtek ..

tekening 1

3 x 230V~

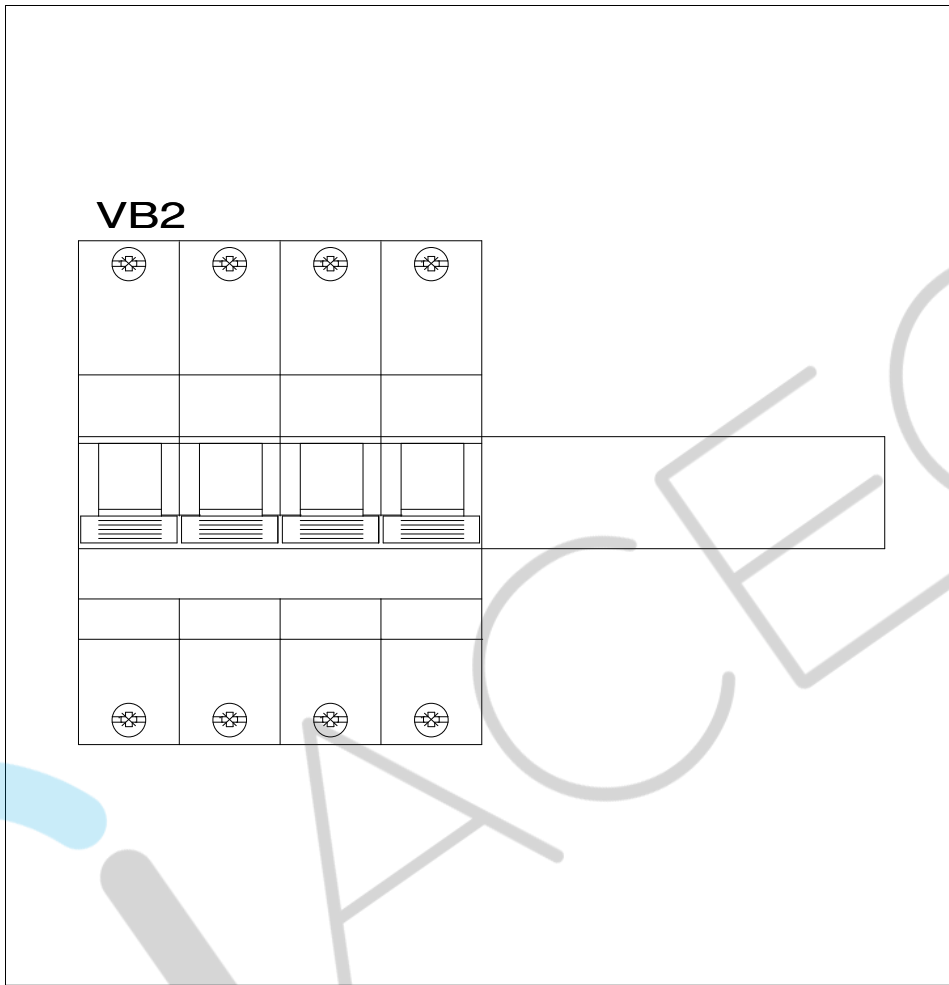


fix-o-cad software



De werknemer,

Pieter Haspeslagh  
ACEG VZW #167

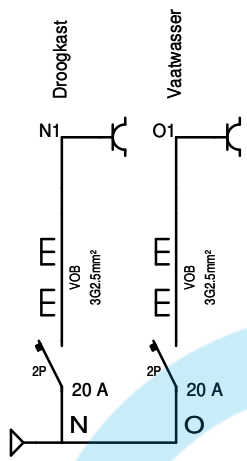

De werknemer

*[Handwritten signature]*

Peter H. van der Grinten  
ACEG VZW - #167

| INSTALLATEUR |                  | KEURING  |      | WERF    |                 | Schema2B | 3 x 230V~ |
|--------------|------------------|----------|------|---------|-----------------|----------|-----------|
| Naam         | W.E. Electric BV | ORGANIS. | ACEG | Naam    | Appartement     |          |           |
| BTW          | BE0474 097 002   | Naam     | ..   | Straat  | Zeedijk 115 - 7 |          |           |
| Datum        | 19/06/2023       | Datum    | ..   | Gemeen  | Nieuwpoort      |          |           |
| Handtek      | Eeckhout Wim     | Handtek  | ..   | Handtek | ..              |          |           |