




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp : 33846685

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 78/069

EAN code :

4

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Albert I laan 113 8680 Nieuwpoort

Eigenaar

Propriétaire: Alleboeck Willy

Adres

Adresse :

Van Cauwenberghen laan 26 1540 Halle

Installateur :

CV. Brienon

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

29/01/2013

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur: De Coorde P.

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Appart. 2e verdieping

Spanning

Tension

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging

Protection max. :

Aardelektrode

Electrode de terre

Isolatie

Isolément :

Aantal verdeelborden

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

Test ΔIn

1. ΔIn

AREI / RGIE

In (A) Δ In (mA) type

Aantal eindstroombanen

OK

NOK

270 271bis 278

40A 300 A.

1 x 20A (garage)

OK

NOK

270 271bis 278

40A 300A

4 x 20A + 3 x 16A

OK

NOK

270 271bis 278

40A 30 A.

1 x 20A + 2 x 16A

OK

NOK

270 271bis 278

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Indirecte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : OK NOK contact direct : OK NOK

Contact indirect : OK NOK

Aansluitingen

Raccordements : OK NOK

Potentiaalvereffeningen

Liaisons equipotentielles : OK NOK

Inbreuken / Infractions :

VISUM :

Opmerkingen / Remarques :

Datum/date :

geen

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI... in dienst blijven.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport. Rows include 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 271 HK.

conforme avec l'installation. - Overeenkomstig artikel 214 van het AREI... - Conformément à l'art. 214 du RGIE...

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 29/01/2013

ELECTRO-TEST v.z.w. Patrick DE COORDE Inspecteur G.s.m. : 0479/80.89.44

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIS(EI)1.1.04

TEL. : (02) 751.98.39 FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15 HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603 APA Brussel



Brenco

Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
tel.: 02 204 06 30
Fax: 02 204 06 38
GSM 0495/510.720
brenco1@scarlet.be

ALLEBOCH WILLY
ALBERT I LAAN 113
B 8620 Nieuwpoort

pagina 1 van 1

Doc Nr: jan.-2013-0003

Brussel, maandag 28 januari 2013


ZEKERINGSKAST VERDELING

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 1. | 20 AMP | LEEFRUIMTE STOPCONTACTEN |
| 2. | 20 AMP | KEUKEN EN KLEINE SLAAPKAMER STOPCONTACTEN |
| 3. | 20 AMP | SLAAPKAMERS ACHTER STOPCONTACTEN |
| 4. | 20 AMP | ZOLDER VOEDING |
| 5. | 25 AMP | OVEN /KOOKPLAAT |
| 6. | 16 AMP | LICHT LEEFRUIMTE |
| 7. | 16 AMP | LICHT KAMERS ACHTER |
| 8. | 16 AMP | LICHT KEUKEN EN GANG |
| 9. | 20 AMP | WASMACHINE |
| 10. | 20 AMP | DROOGKAST |
| 11. | 20 AMP | AFWASMACHINE |
| 12. | 20 AMP | STOPCONTACTEN BADKAMER EN BRANDER |
| 13. | 16 AMP | LICHT BADKAMER |
| 14. | RESERVE ZEKERING | |



ELECTRO-TEST v.z.w.
Patrick DE COORDE
Inspecteur
G.s.n. : 0479/80.89.44
28/069.

ALLEROCH WILLY
 ALBERT I LAAN 4131
 2620 HIEUWPOORT

RENCO PV/SC
 VOORUITGANGSTRAAT 323
 1030 BRUSSEL
 BTW BE 454.131.234

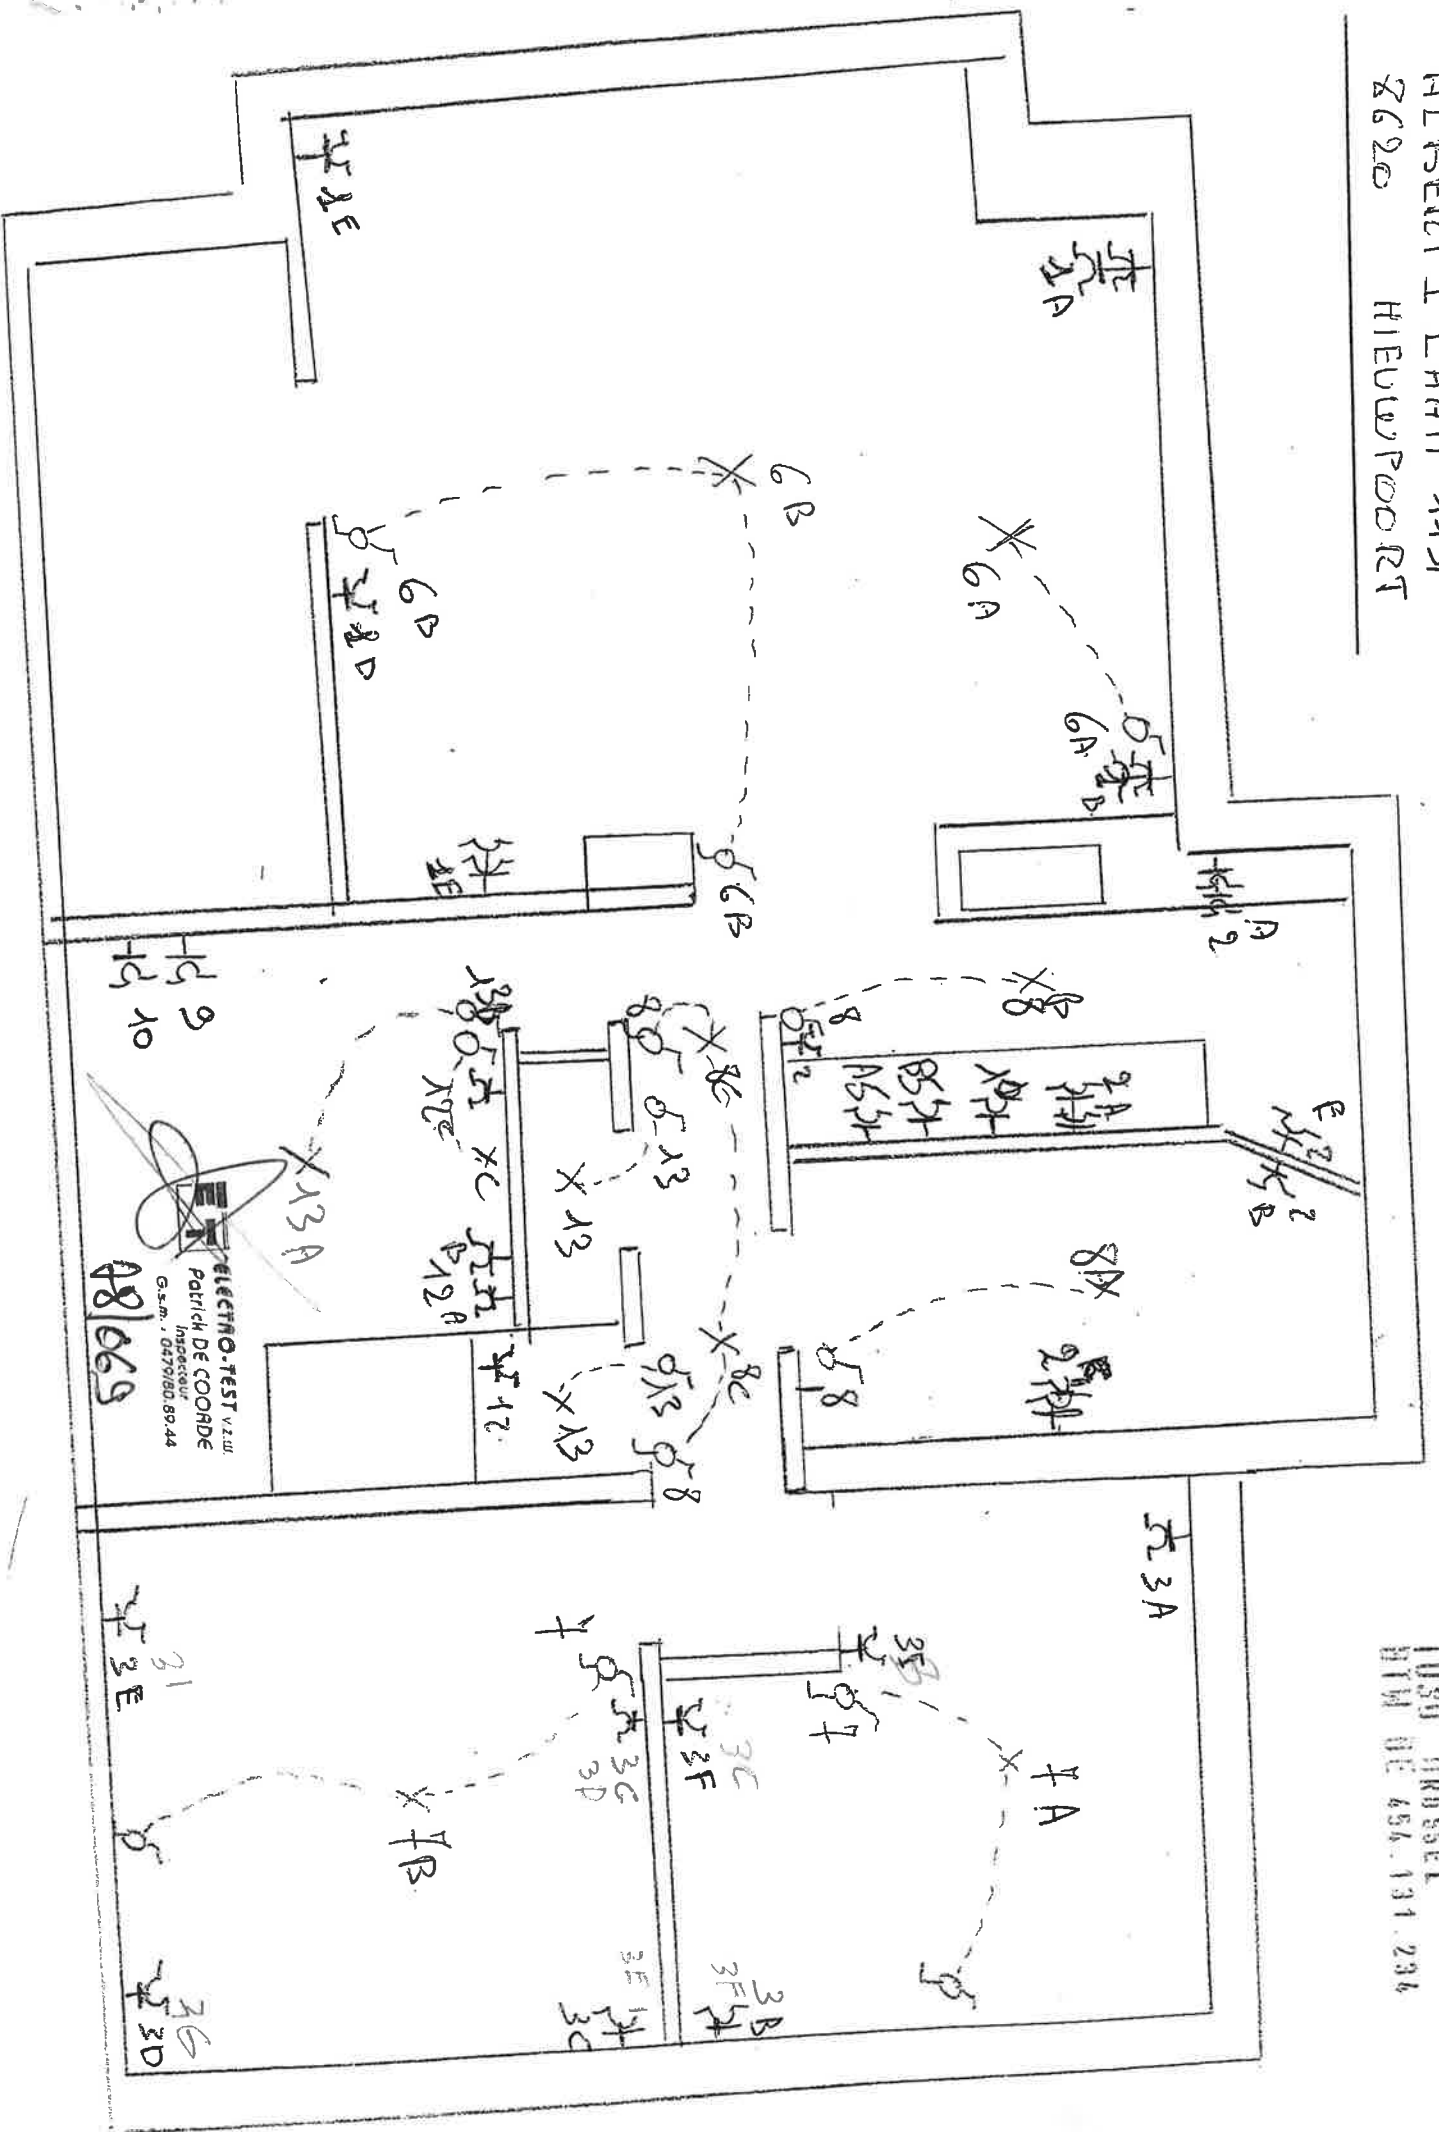


ELECTRO-TEST v.z.w.
 Patrick De COORDE
 Inspecteur
 G.s.n. - 0479/80.89.44
 080669

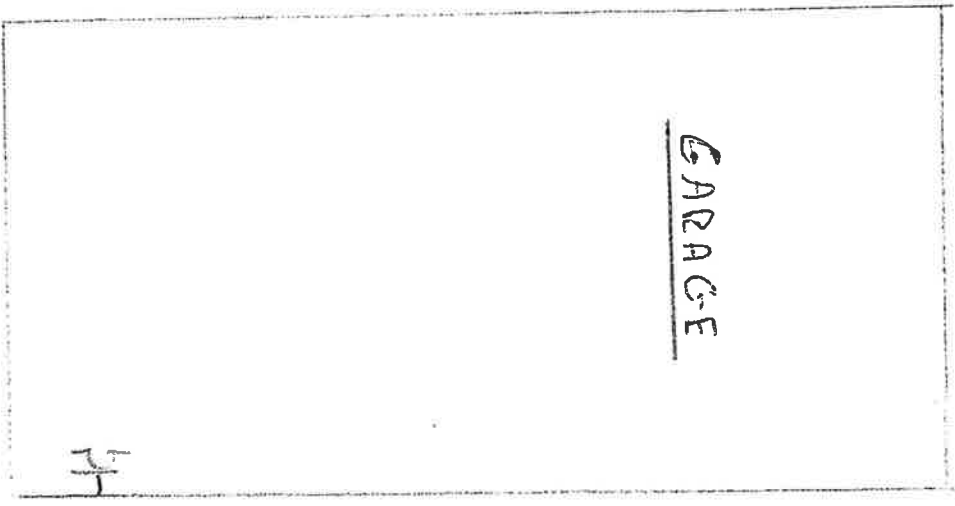

GARAGE

H

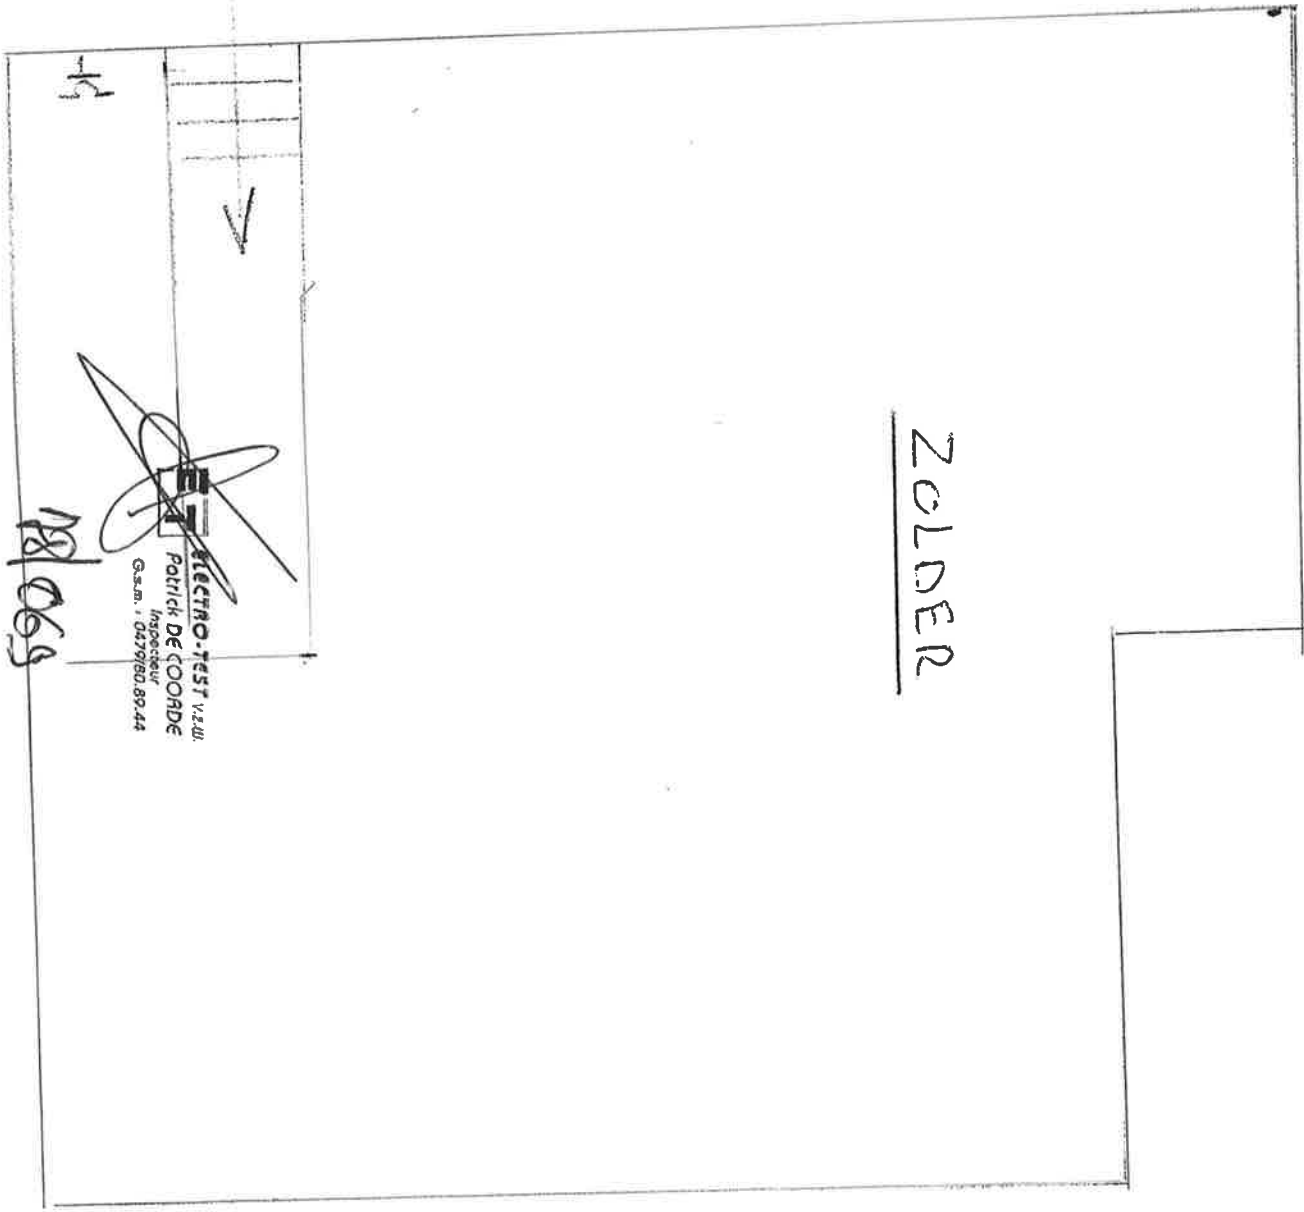

ZOLDER



H

ET ELECTRO-TEST v.z.w.
Patrick DE COONDE
Inspecteur
G.s.n. : 0479/60.89.44

18/06/99